

Technical specifications for setting up a data logger	
Pulse frequency	0 to 2 Hz
Minimum pulse duration	10 ms
1 pulse for a D3	0,45 liter
1 pulse for a D30	4,5 liters
1 pulse for a D9	1,5 liters

Technical characteristics of the wired sensor	
Rated voltage (max recommended / max absolute)	15 VDC / 50 VDC
Rated current (max recommended / max absolute)	50 µA / 0,7 A
Contact	Dry contact reed switch
Electrical connection	AWG 26/0,129 mm ²
Cable length	5 m
Sheath material	UL 20549 TPU

RECOMMENDATIONS

CAUTION

- When connecting a DOSATRON either to the public water supply or to its own water source, you must respect the regulations in force concerning protection of the source i.e. backflow prevention, etc.
- Contact local authorities for requirements of backflow prevention.
- When installing, operating, and maintaining the DOSATRON water powered metering pump, keep safety considerations foremost. Use proper tools, protective clothing, and eye protection when working on the equipment and install the equipment with a view toward ensuring safe operation.
- Follow the instructions in the manual and take additional safety measures appropriate to the liquid being pumped and the temperature of the water that powers the DOSATRON. Be extremely careful in the presence of hazardous substances (e.g. corrosives, toxins, solvents, acids, caustic, flammables, etc.).
- Before applying any aggressive chemicals, please consult your distributor to confirm compatibility with the dosing pump.

Hand tighten. No tools needed.

RECOMMENDATIONS

Spécifications techniques pour l'installation d'un enregistreur de données	
Fréquence d'impulsion	0 à 2 Hz
Durée minimale de l'impulsion	10 ms
1 impulsion pour un D3	0,45 litre
1 impulsion pour un D30	4,5 litres
1 impulsion pour un D9	1,5 litres


Caractéristiques techniques du capteur filaire	
Tension nominale (max recommandée / max absolue)	15 VDC / 50 VDC
Courant nominal (max recommandé / max absolu)	50 µA / 0,7 A
Contact	Interrupteur à lames souples à contact sec
Raccordement électrique	AWG 26/0,129 mm ²
Longueur du câble	5 m
Matériau de la gaine	UL 20549 TPU

RECOMMENDATIONS

ATTENTION

- Lors du raccordement d'une DOSATRON à l'alimentation publique en eau ou à sa propre source d'eau, vous devez respecter les réglementations en vigueur concernant la protection de la source, c'est-à-dire la prévention des retours d'eau, etc.
- Contactez les autorités locales pour connaître les exigences en matière de prévention des retours d'eau.
- Lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de la pompe doseuse à eau DOSATRON, tenez compte avant tout des considérations de sécurité. Utilisez des outils appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de protection lorsque vous travaillez sur l'équipement et installez l'équipement de manière à assurer un fonctionnement sûr.
- Suivez les instructions du manuel et prenez des mesures de sécurité supplémentaires appropriées au liquide pompé et à la température de l'eau qui alimente le DOSATRON. Soyez extrêmement prudent en présence de substances dangereuses (par exemple, corrosives, toxiques, solvants, acides, caustiques, inflammables, etc.).
- Avant d'appliquer tout produit chimique agressif, veuillez consulter votre distributeur pour confirmer la compatibilité avec la pompe doseuse. Serrer à la main.

Aucun outil n'est nécessaire.

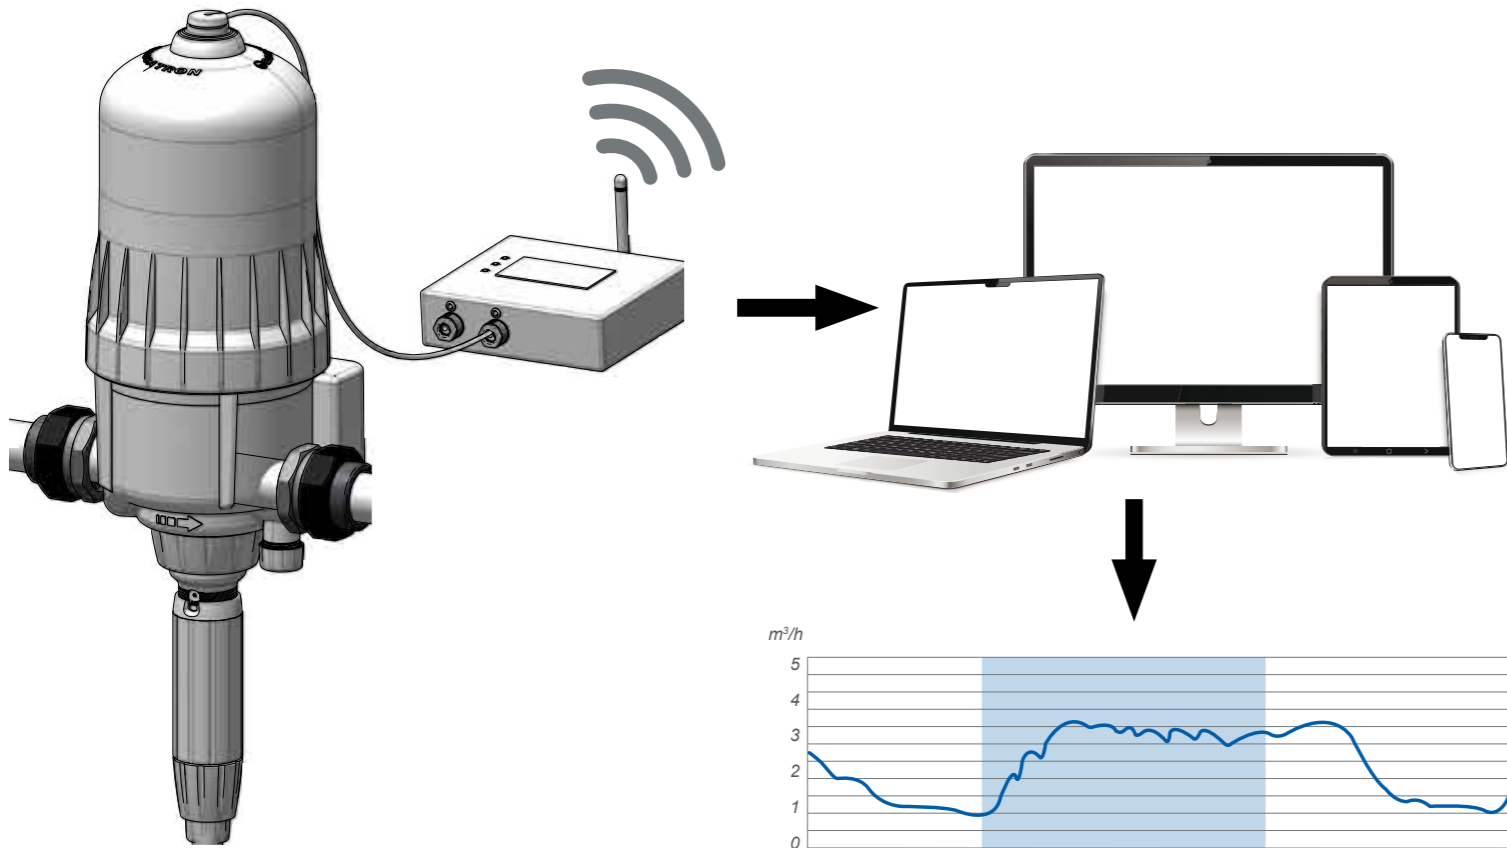

Courbe de fluctuation de la consommation d'eau par période définie
Courbe obtenue grâce à la pompe connectable Dosatron®
 Fluctuation curve for water consumption per defined period
 Curve generated from the Dosatron® connectable pump

OSUCTSAV-12-24

SERVICE CLIENT (WORLDWIDE - EUROPE)
 Fabriqué par / Manufactured by:
 DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.
 Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSSES (BORDEAUX) - FRANCE
 Tel. 33 (0)5 57 97 11 11
 Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85
 info@dosatron.com - www.dosatron.com



SERVICE CLIENT / CUSTOMER SERVICE (AMERICAS)
 DOSATRON INTERNATIONAL INC.
 2090 SUNNYDALE BLVD. CLEARWATER - FL 33765 - USA
 Tel. 1-727-443-5404 / 1-800-523-8499 - Fax 1-727-447-0591
 Site web: www.dosatronusa.com

This document does not form a contractual engagement on the part of Dosatron International and is for information only. Dosatron International reserves the right to alter product specification or appearance without prior notice.
 © DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2024



QUICK START UP CLACK N'TRACK D3WL - D9WL - D30WL


Nous vous félicitons pour votre nouveau Dosatron et vous invitons à lire les informations importantes suivantes.
 Congratulations on your new Dosatron.
 Please read the following important information.

IMPORTANT NOTES




BESOIN D'AIDE ?
 Contactez votre distributeur DOSATRON pour un service ou des pièces détachées.
NEED HELP ?
 Contact your DOSATRON distributor for service or parts

CLACK N'TRACK

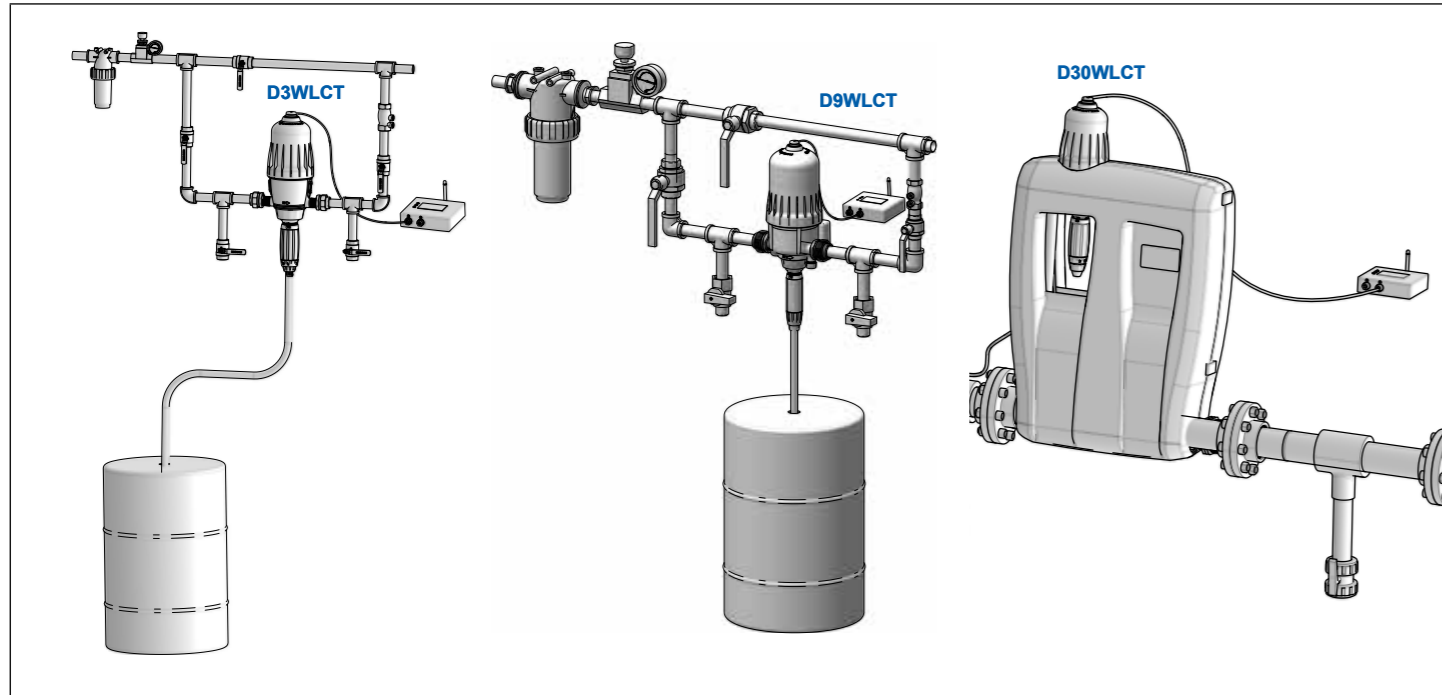


1 Maintenance du support aimant D3WLCT
Maintenance of the magnet D3WLCT

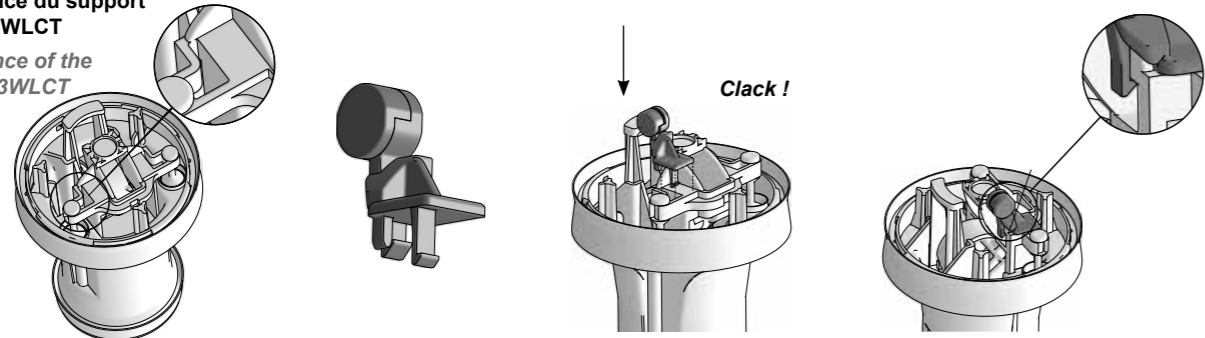

- 1• pousser sur l'aimant vers la droite
- 2• soulever légèrement pour retirer l'aimant
- 1• push the magnet holder to the right
- 2• lift slightly to remove the magnet

DÉMONTAGE
DISASSEMBLY


2 Maintenance du support aimant D9WLCT
Maintenance of the magnet D9WLCT

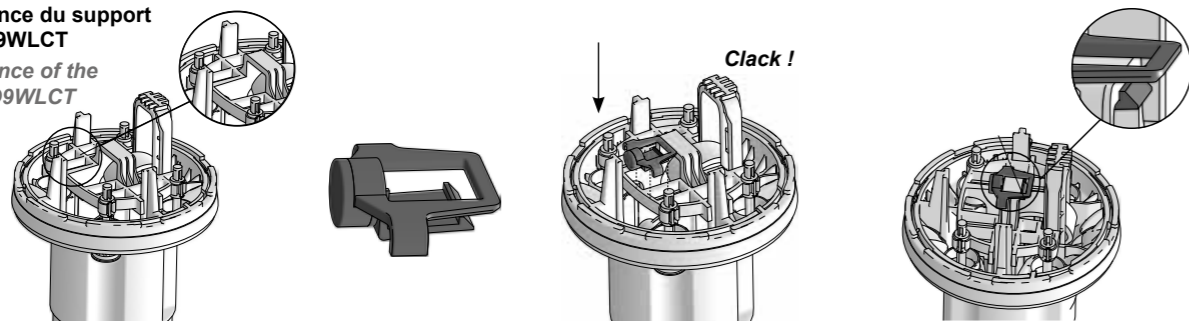



- 1• pousser sur l'aimant vers le bas
- 2• pousser vers la gauche pour retirer l'aimant
- 1• push the magnet holder down
- 2• push to the left to remove the magnet

DÉMONTAGE
DISASSEMBLY

3 Mise en place de la purge
Installing the air bleed

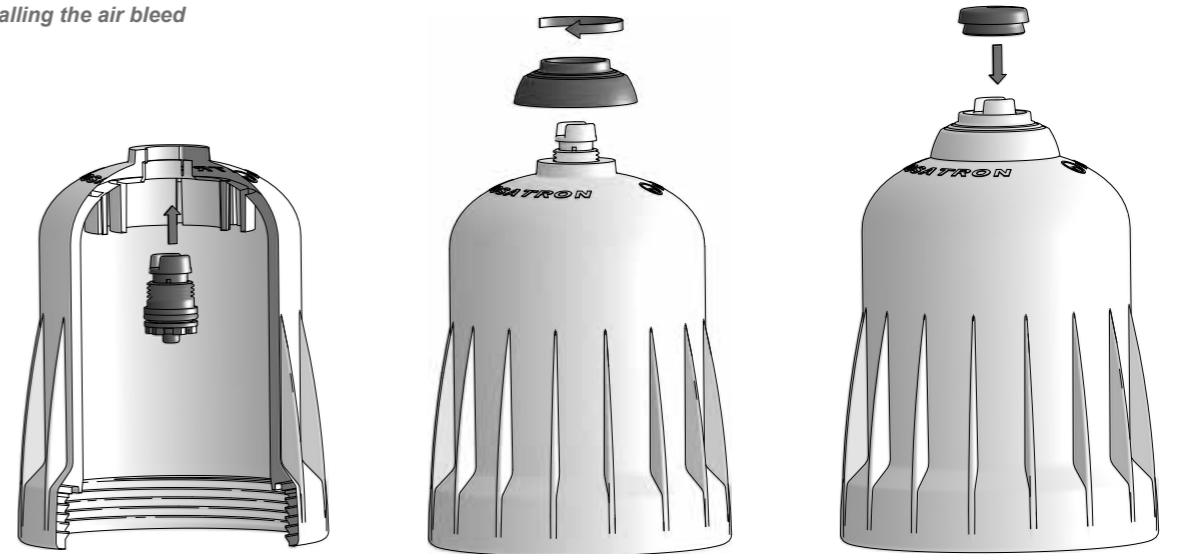

4 Mise en place de l'ILS
Setting up the reed switch

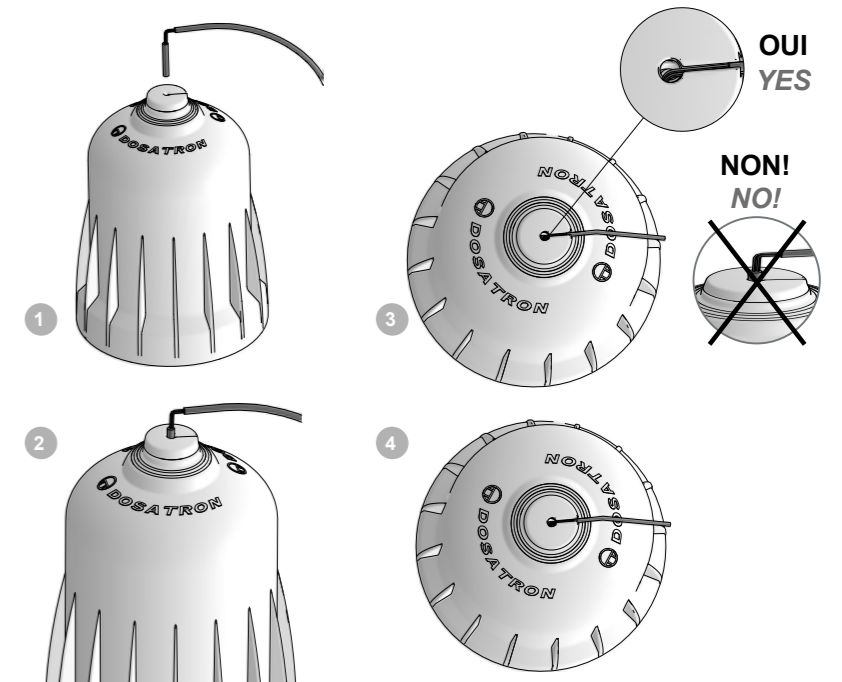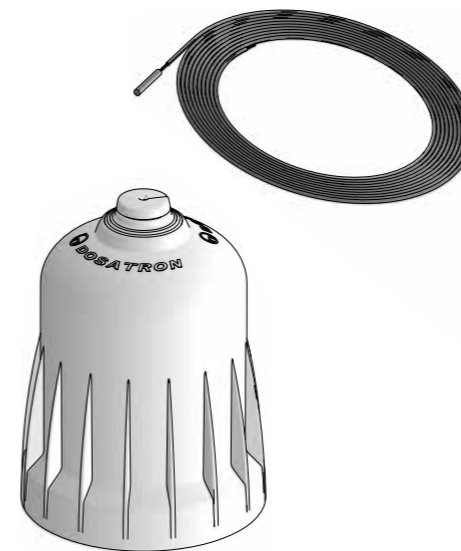

5 Différents types de raccordements entre l'entrée TOR du data logger et le fil du Clack n'Track
Different types of connection between the digital input of the data logger and the Clack n'Track wire

